

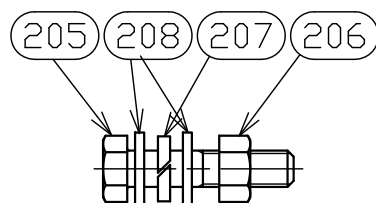
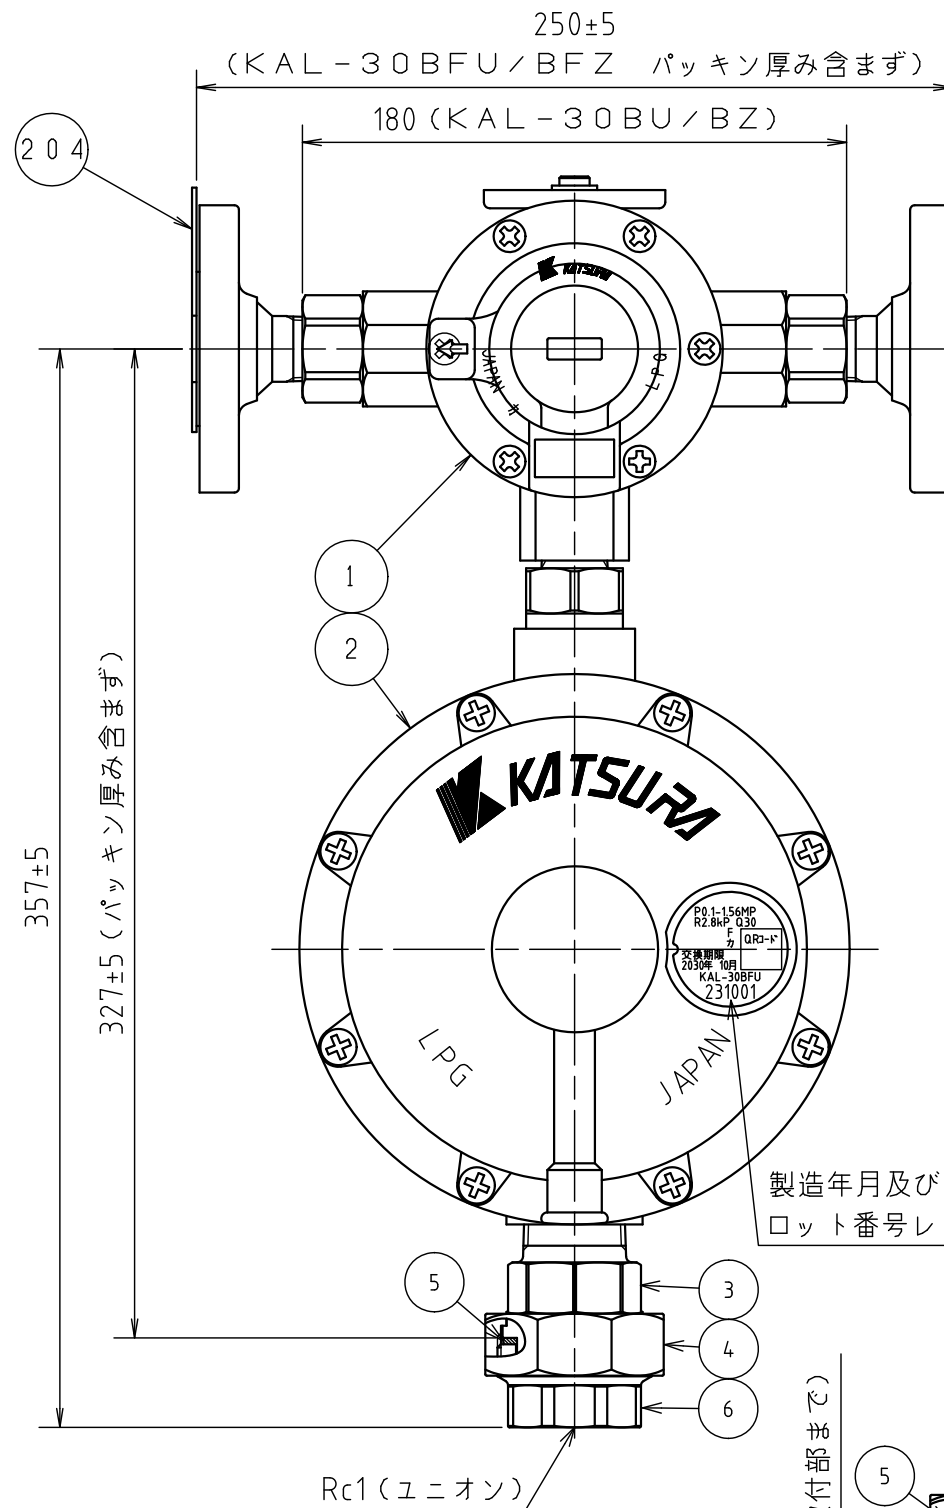


納入品図面

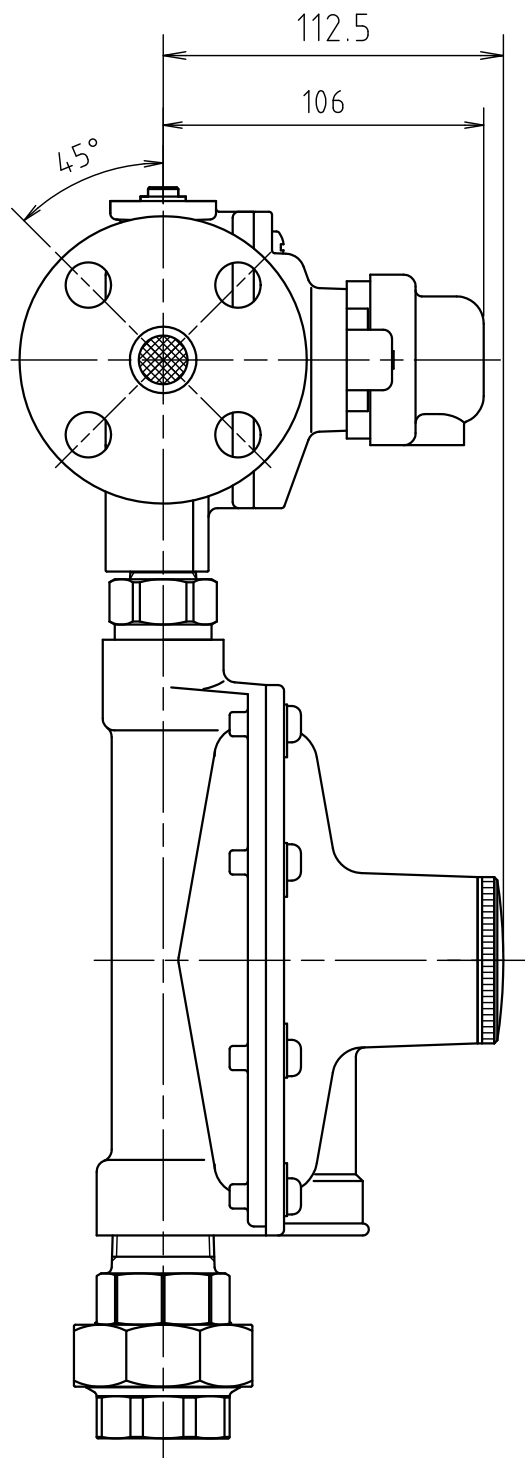


Rc1
(検査孔付ユニオンバルブ)

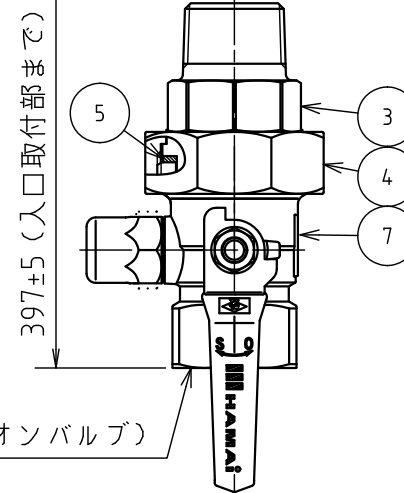

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	K A - 3 0 B	A s s ' y	1	
2	K L S - 3 0	A s s ' y	1	自動切替用
3	1 B おねじ付ユニオンつば	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
4	1 B ユニオンナット	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ
5	1 B ゴムパッキン	合成ゴム	1	耐 L P G
6	1 B ユニオンねじ	亜鉛ダイキャスト	1	メッキ、Uタイプのみ
7	1 B 検査孔付ユニオンバルブ	A s s ' y	1	Zタイプのみ

番号 (No.)	名称 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	
202	保証書	-	1	
203	検査成績書	-	1	
204	15Aフランジパッキン	ノンスベスト	2	Fタイプのみ
205	M 1 2 × 5 5 六角ボルト	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
206	M 1 2 六角ナット	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
207	M 1 2 バネ座金	ステンレス	8	ジオメット処理 Fタイプのみ
208	M 1 2 平座金	ステンレス	16	ジオメット処理 Fタイプのみ

		仕 様			
型 式		K A L - 3 0 B F U	K A L - 3 0 B F Z	K A L - 3 0 B U	K A L - 3 0 B Z
容 量		3 0 k g / h			
入 口 接 続		1 5 A フ ラ ン ジ		R c 1 / 2	
出 口 接 続		1 B ユ ニ オ ン	1 B 検 査 孔 付 ユ ニ オ ン バ ル ブ	1 B ユ ニ オ ン	1 B 検 査 孔 付 ユ ニ オ ン バ ル ブ
重 量		5 . 9 k g	5 . 4 k g	4 . 4 k g	4 . 9 k g
耐 圧 試 験 圧 力	高 圧 部	2 . 6 M P a			
	中 圧 部	0 . 8 M P a			
	低 圧 部	0 . 3 M P a			
気 密 試 験 圧 力	高 圧 部	1 . 5 6 M P a			
	中 圧 部	0 . 1 5 M P a			
	低 圧 部	5 . 5 0 k P a			
入 口 圧 力 範 囲		0 . 1 ~ 1 . 5 6 M P a			
出 口 圧 力 範 囲		2 . 5 5 ~ 3 . 3 k P a			
閉 塞 圧 力		3 . 5 k P a 以 下			
補 給 開 始 圧 力		0 . 1 M P a 以 下			
安全弁作動開始圧力		5 . 6 ~ 8 . 4 k P a			
安全弁作動停止圧力		5 . 0 4 ~ 8 . 4 k P a			



PS・LPGマーク (L I A 合格証)

出 国 (I S S U E D)					名称 (T I T L E)
設計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)		自動切替調整器
	宮 浦	杉 山	今 井		KAL-30B
尺 度 (S C A L E)	日 付 (D A T E) 2023/10/10				図 番 (D W G . N o .)
1:2.5	KATSURA CO., LTD.				00
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	105266801				